

CHAPITEAU MagdaClan Circo

SCHEMA TECNICA



CONTATTI

info@magdaclan.com

Responsabile tecnico: Giulio Lanfranco + 39 3282177162

Comunicazione e diffusione: Annalisa Bonvicini + 39 3382639331

CARATTERISTICHE GENERALI

2 Antenne

60 Picchetti a 90cm di profondità

Palco in legno


Gradinate a panche su 4 settori contrapposti

Capienza massima: 192 posti

All'esterno roulotte decorata per accoglienza pubblico, biglietteria e bar.

Dimensioni

- Superficie minima di montaggio: 30m x 30m
- Diametro Tenda: 16m
- Diametro ai picchetti: 22m
- Altezza ai pali di giro: 3m
- Altezza massima: 8.70m
- Altezza cupola: 7.50m
- Diametro cupola 2.10m
- Altezza americana circolare: 4.40
- Diametro americana: 8m
- Palcoscenico: circolare (64 m²)

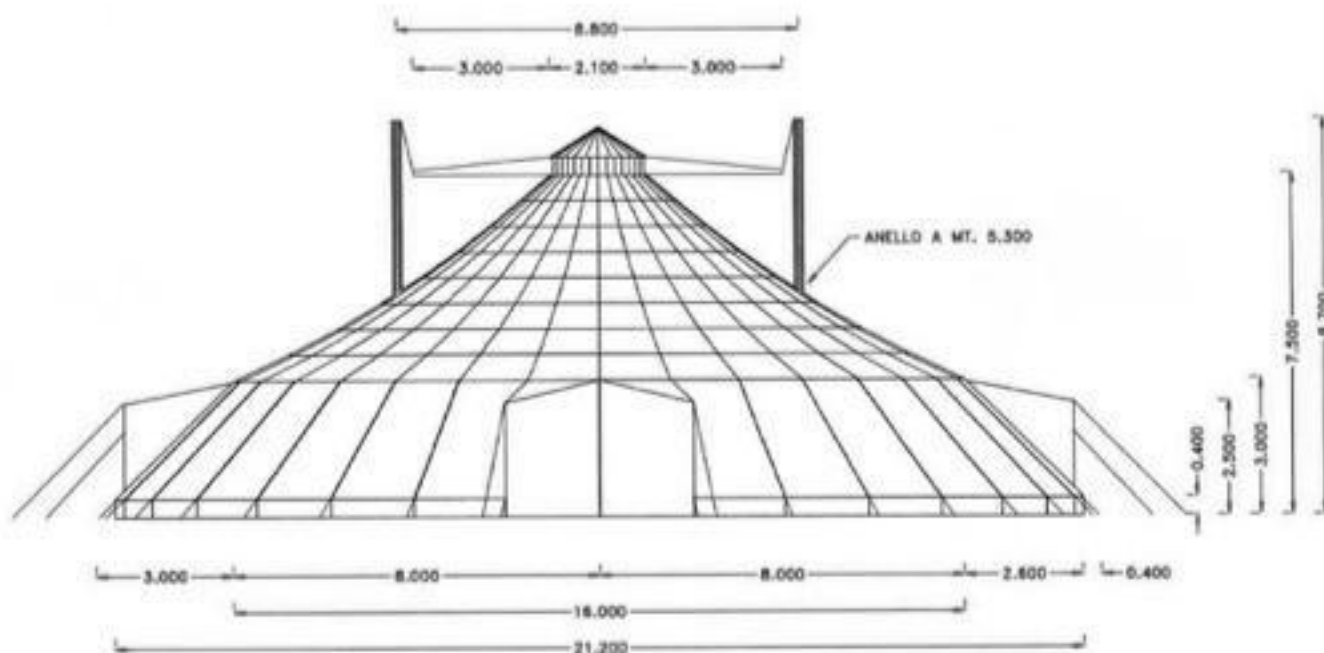

ESIGENZE TECNICHE

Tempi di montaggio

Un giorno e mezzo (3 turni da 4 ore)

Tempi di smontaggio

Un giorno (2 turni da 4 ore)

Spazio

L'area in cui verrà installata la tensostruttura deve essere di facile accesso per tre mezzi:

- 1 camion 260 q - 11,33m x 2,55m x 4m
- 1 camion 75 q - 7,90m x 2,37m x 3,40m + 1 rimorchio 35 q - 7,70m x 2,30m x 2,30m

Tenere quindi conto del tipo di terreno, agenti atmosferici, ostacoli, divieti di accesso, limiti per camion, ponti, etc.

Il suolo deve essere piano (pendenza non superiore al 2%) stabile, regolare, e libero da ingombri, cavi aerei, alberi e tubature interraste.

Provvedere a transennare l'area durante il montaggio e smontaggio.

Fornitura elettrica:

- TENDONE: 30 kW 63A 3P+N+Terra - distanza massima 120m protetta da interruttore magnetotermico differenziale (potere di interruzione 10kA, soglia di intervento 300mA, preferibilmente con tempo di intervento ritardato).
- ACCAMPAMENTO: 10 kW 32A 3P+N+Terra - distanza massima 40m protetta da interruttore magnetotermico differenziale (potere di interruzione 6kA, soglia di intervento 300mA, preferibilmente con tempo di intervento ritardato).

Se le distanze sono superiori provvedere a fornire il cavo mancante necessario.

È importante che ci sia corrente elettrica dal momento in cui arriviamo, per tutta la permanenza, fino al momento in cui andiamo via.

Accampamento:

La compagnia viaggia con 13 mezzi (2 camion, 5 camper, 5 roulotte, 5 auto)

L'accampamento deve essere nelle vicinanze del tendone.

Si richiede un allaccio all'acqua potabile nei pressi della zona accampamento (distanza max 50m).

Essenziali bagni e docce per 15 persone nei pressi della zona accampamento (disponibilità al nostro arrivo).

Si richiede un tombino adatto allo scarico di acque grigie (uso cucina) nei pressi della zona accampamento (distanza max 50m)

Se disponibile, dati di accesso alla rete WIFI.

PERSONALE NECESSARIO

Si richiede, all'arrivo del convoglio, una persona di competenza per i vari allacci, chiavi delle docce e bagni, con conoscenza dell'area della manifestazione.

Si richiede inoltre un'equipe di 4 persone disponibili e volenterosi per il montaggio e lo smontaggio.

Per i terreni più difficili si richiede, in fase di smontaggio, un trattore o muletto per estrarre i picchetti.